


CUISINIÈRES PROFESSIONNELLES

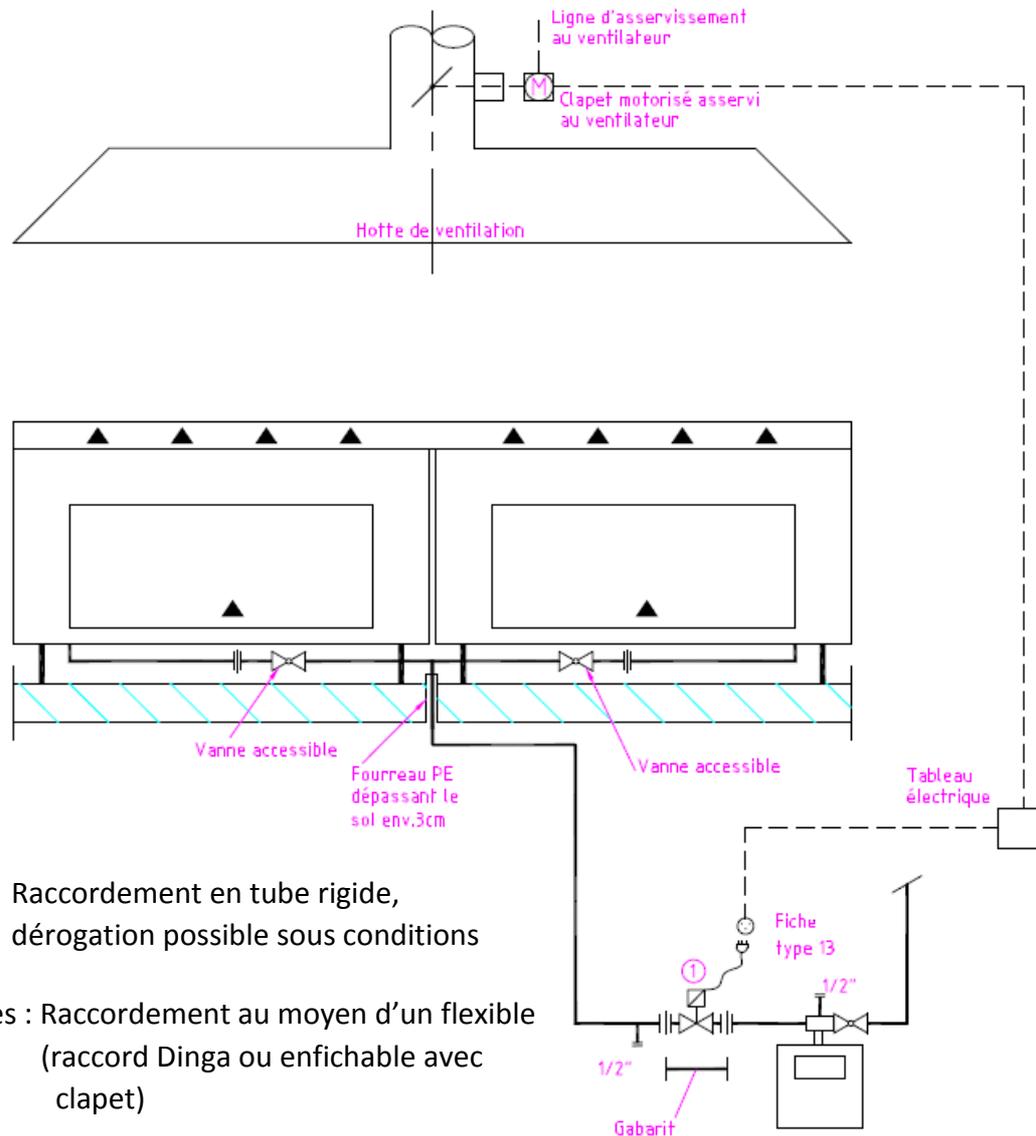

Appareils fixes : Raccordement en tube rigide, dérogation possible sous conditions

Appareils mobiles : Raccordement au moyen d'un flexible (raccord Dinga ou enfichable avec clapet)

Principe de fonctionnement

La vanne électromagnétique est asservie à la hotte de ventilation.

La vanne électromagnétique est ouverte seulement si le clapet motorisé est ouvert. Elle est fermée si le clapet motorisé est fermé ou en panne.

GUIDE DE LA DISTRIBUTION GAZ		FICHES TECHNIQUES & PROCEDURES			
OBJET : Raccordement cuisinières professionnelles					
N° : 4.2.01	Externe	DATE : 15.10.2018	LCY	PAGE : 1/1	