


## 1. JUSTIFICATION

Pose d'un té pour mesurer la pression dynamique avant une chaudière au sol ou des appareils spéciaux.

Les radiateurs à gaz ne sont pas concernés.

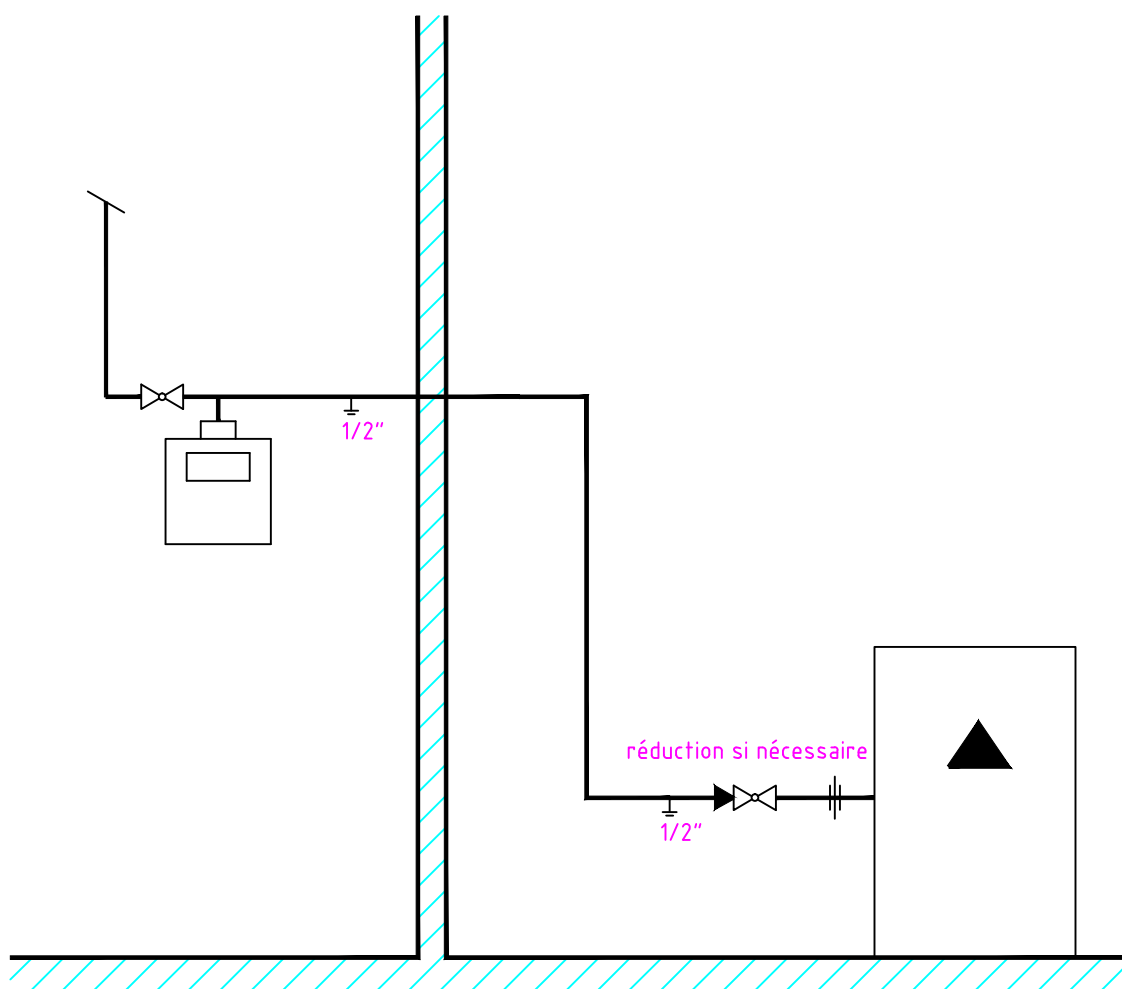

GUIDE DE LA DISTRIBUTION GAZ

FICHES TECHNIQUES & PROCEDURES

OBJET:

Té d'essais avec le compteur dans un autre local

NUMEROTATION | GUIDE: GF.10.3.00.20

FT: 3.1.6

Page 1/1

ANNULE & REMPLACE

EXECUTE PAR & LE

V.A.R

25.02.13

MODIFIE PAR & LE

Ces fiches ne s'appliquent que sur le territoire de Genève, en Suisse. Voir indications sur la page de garde.